
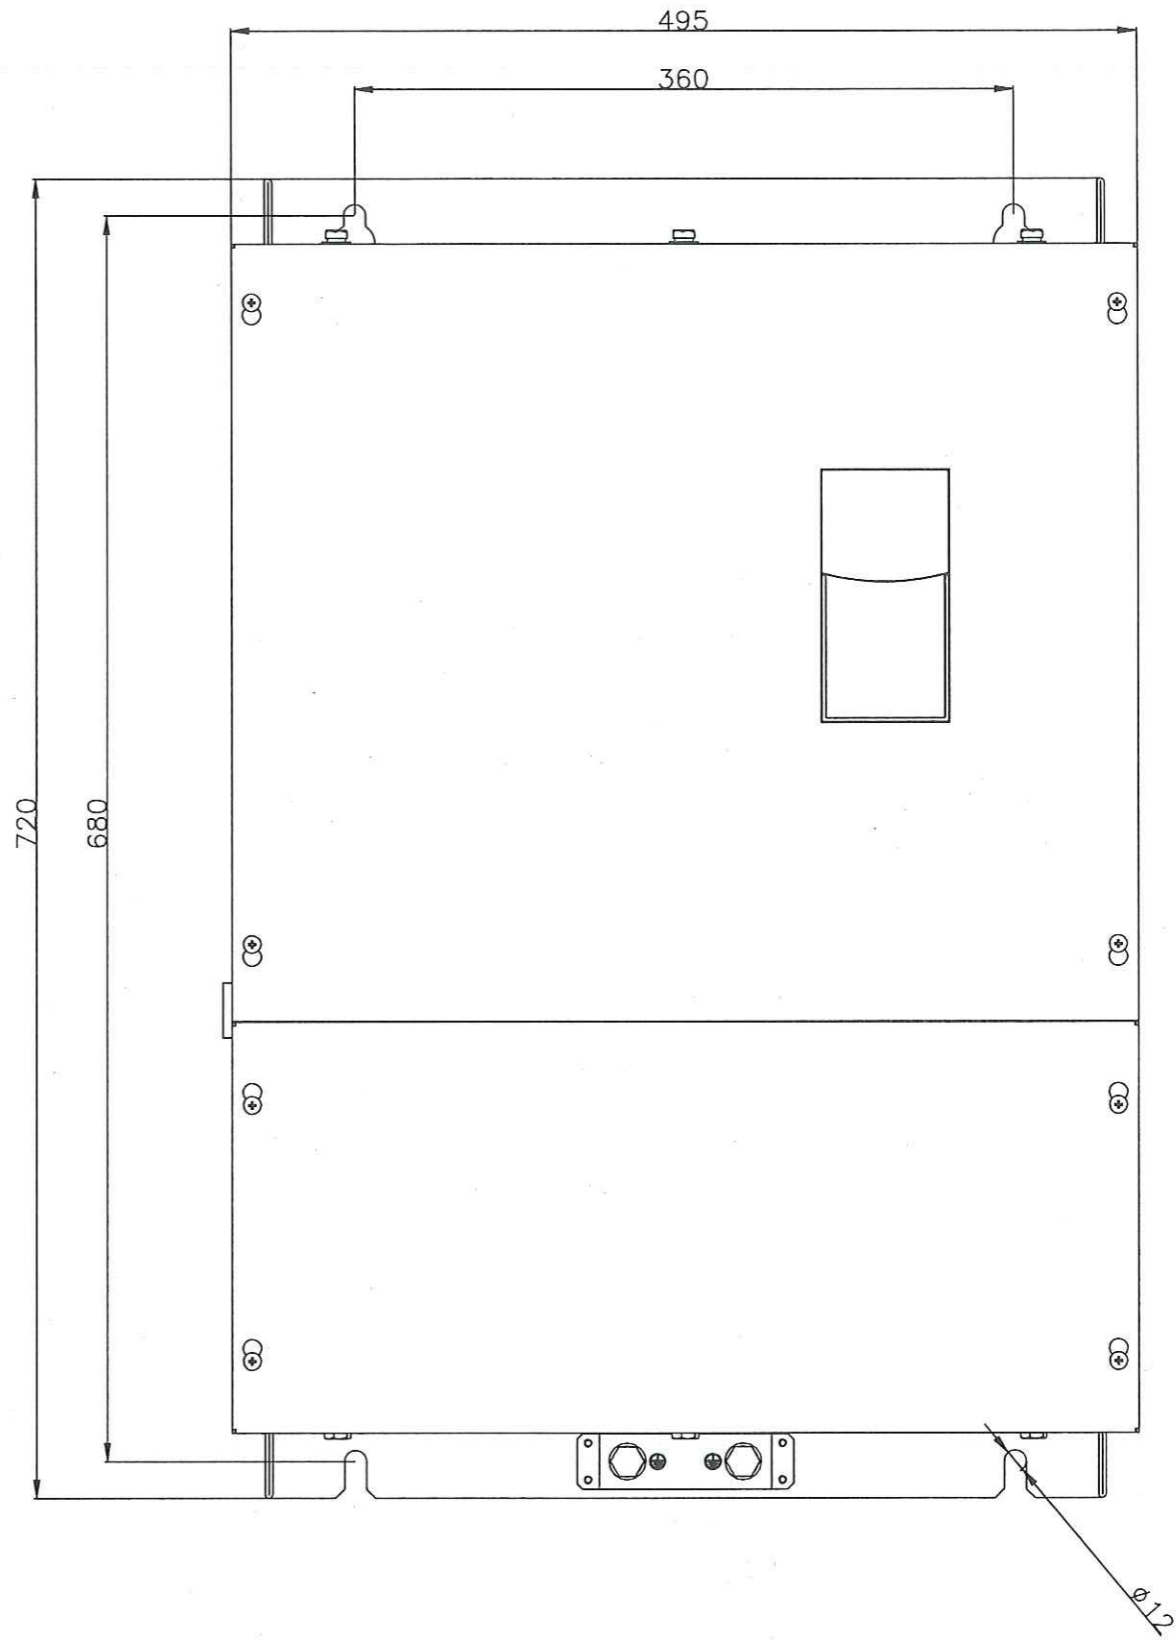


ВАЮЧ.435X21.011-03.09ГЧ

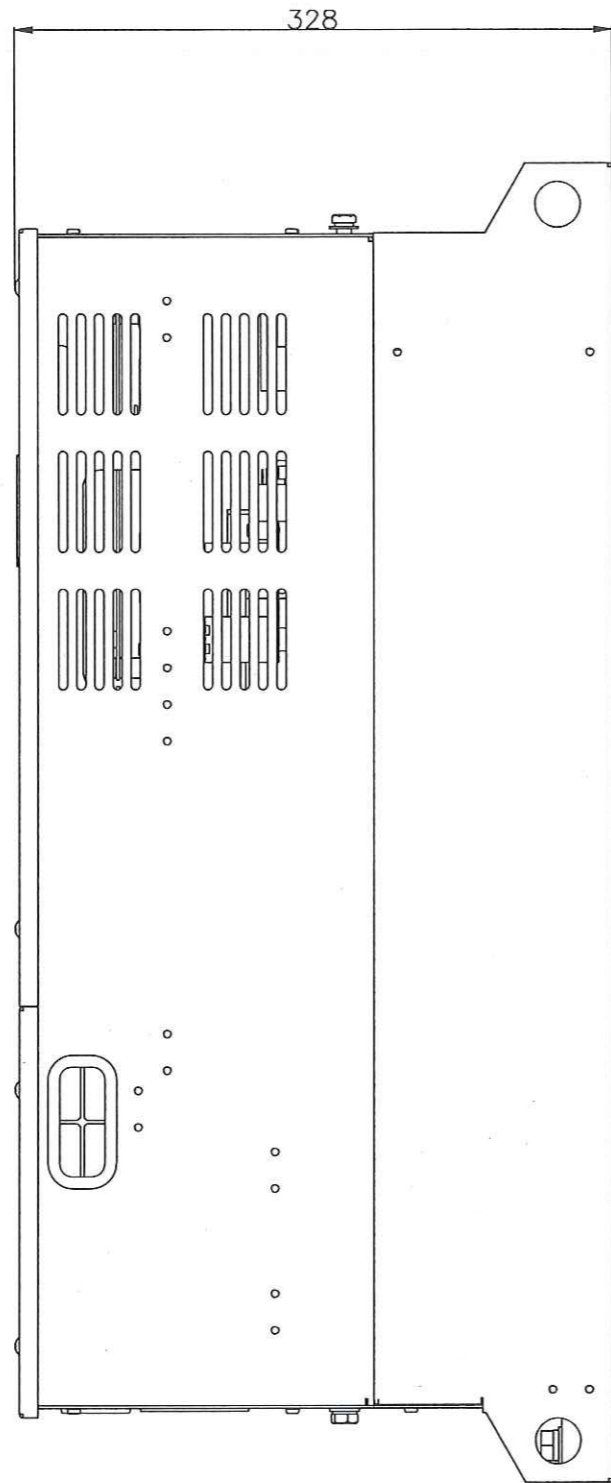

Инв. N подл.	Подп. и дата
Утв.	Подп. и дата
Н. контр.	Подп. и дата
Т. контр.	Подп. и дата
Пров.	Подп. и дата
Разраб.	Подп. и дата
Изм.	Подп. и дата

1. Силовые клеммы представляют из себя клеммник барьерный винтовой под кольцевой наконечник $\Phi 10$.
2. Клеммы управления представляют из себя клеммник барьерный винтовой под кольцевой наконечник $\Phi 3$.
3. Максимальное сечение силового кабеля 120 кв.мм.

				ВАЮЧ.435X21.011-03.09ГЧ				
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	Преобразователь частоты E4-9400-175H Габаритный чертеж	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.		Салла	<i>[Signature]</i>				54,2	1:10
Пров.		Беляков	<i>[Signature]</i>			Лист		Листов 1
Т. контр.								
Н. контр.			<i>[Signature]</i>					
Утв.		Крикунова	<i>[Signature]</i>					
						ООО "Компания Веспер"		
						Формат А3		